


PRZEKRÓJ POSADOWIENIA RUR

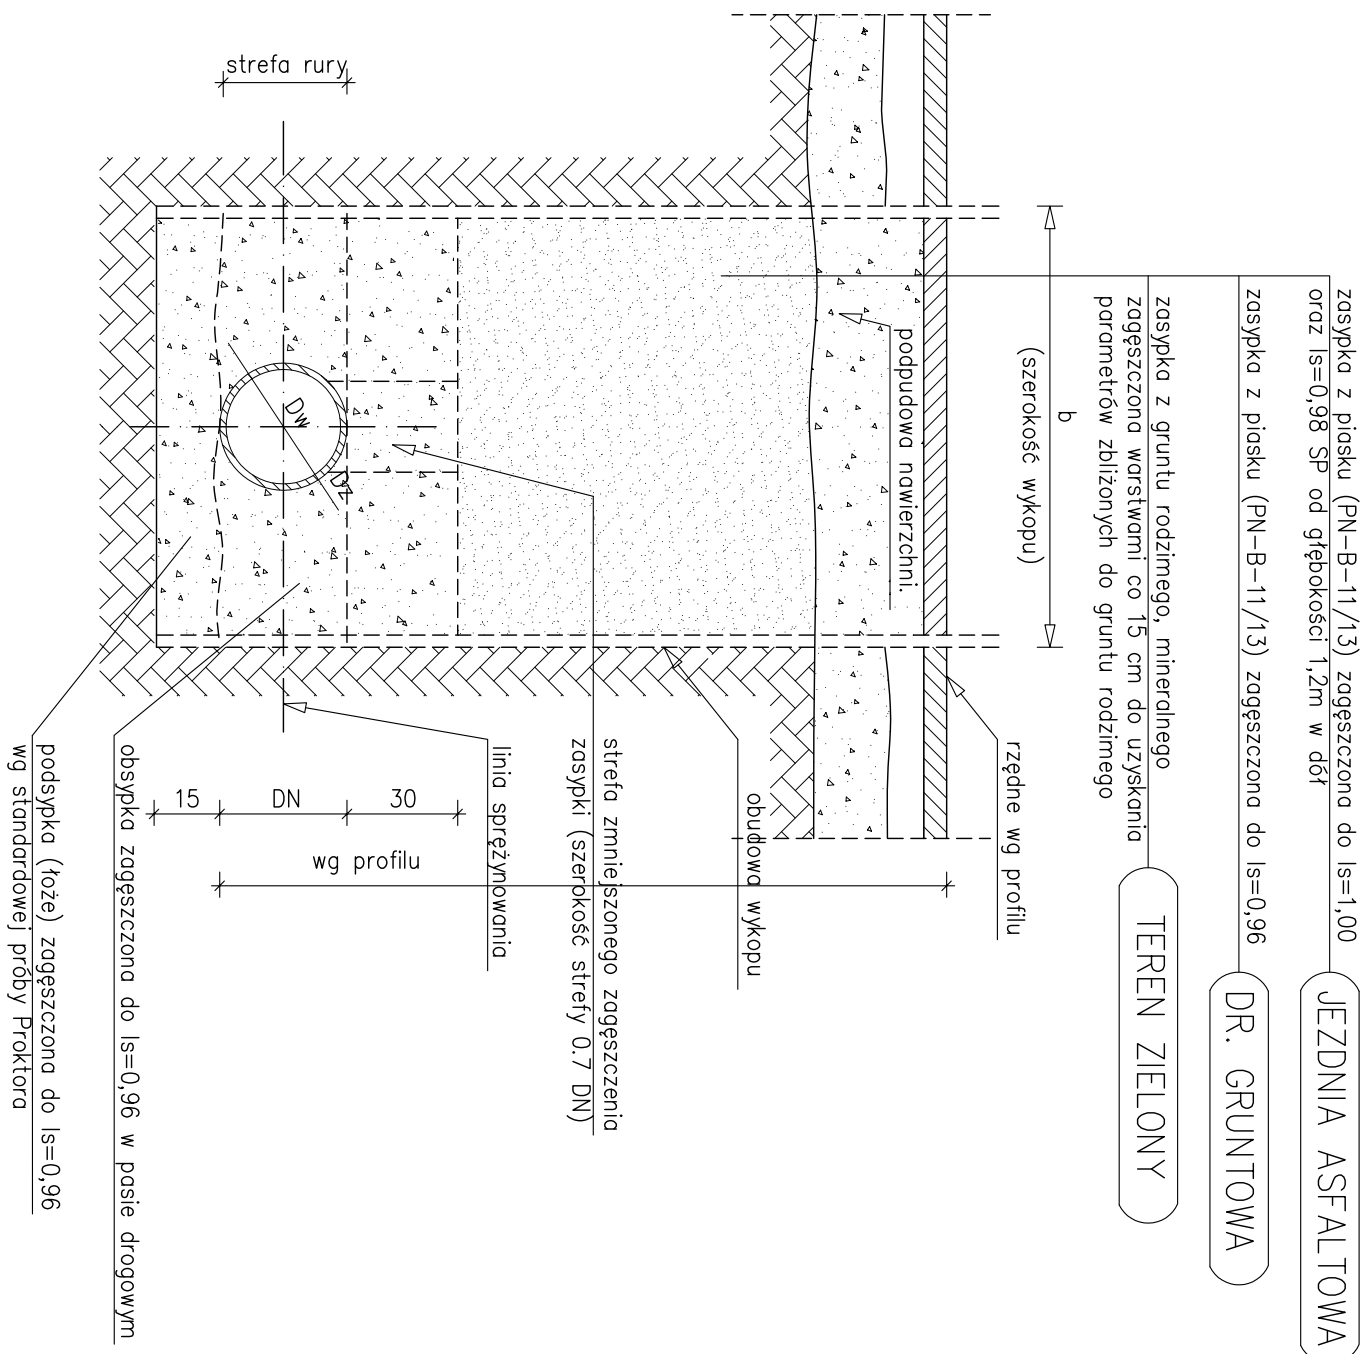

1. Na podsypkę i obsypkę stosować grunt przyjęty w opisie technicznym, zachowując wymagany wskaźnik zagęszczenia systematycznie kontrolując go za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. penetrometr).
2. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spodka i głębokości bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu a w przypadku naruszenia (rozluźnienia) gruntu rodzinnego – dno wykopu należy wyłamać zagęszczonym piaskiem średnim lub grubym.
3. Do zagęszczania obsypki w obrębie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzchem należy stosować lekkie ubijaki vibracyjne (max. ciężar użyteczny 0,30 kN) albo wstrząsarki płytowe (max. ciężar użyteczny 1,0 kN). Ciężkie urządzenia do zagęszczania mogą być używane dopiero po przykryciu rury na wysokość 1,0 m.
4. Zachować szczególną ostrożność przy układaniu i zagęszczaniu obsypki w obszarze do linii sprężynowania aby uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia, bezwzględnie unikając występowania pustych przestrzeni pod rurą oraz występowania w materdnie zasypki kamieni większych niż 20 mm.
5. Zagęszczenie obsypki wykonywać jednocześnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
6. Przyjęte wskaźniki zagęszczenia podsyпки i obsypki oraz zasypki w jezdni muszą być potwierdzone przez uprawniony nadzór geotechniczny.

Uwaghi:

Tabela Wymiarów		
Lp.	Średnice rury	szerokość wykopu b
[–]	[mm]	[m]
1	40	0,84
2	50	0,85
3	63	0,87
4	75	0,88
5	90	0,89
6	110	0,91
7	160	0,96

		AB Projekt Aneta Bors 26 – 700 Zwolen, ul. Kościuszki, 1B NIP 811-149-01-64 REGON 672971074	tel. 506 140 459
INWESTOR: Gmina Pionki, ul. Zwycięstwa 6a 26–670 Pionki			
OBJEKT: Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Jedlnia, gm. Pionki			
NAZWA RYSUNKU:		DATA:	
Schemat posadowienia rur		11.2017	
PROJEKTANT: mgr inż. Aneta Bors branża instalacyjna	upr. nr 93/005/05		SKALA: —
SPRAWDZAJĄCY: inż. Ireneusz Bors branża instalacyjna	upr. nr 63/005/03		NR RYSUNKU: 6